

# Tűzvédelmi szabályzat

---

**Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal**

7621 Pécs, Széchenyi tér 9.

**A tűzvédelmi szabályzatot készítette:**

Ficsor Előd .....  
Tűzvédelmi főelőadó

Bizonyítvány szám: P94C 000416

Tel.: 06703363893

**A tűzvédelmi szabályzatot a mai napon hatályba léptette:**

.....  
Jegyző

Jegyző

Pécs, 2018. 09. 02.

A tűzvédelmi szabályzat visszavonásig érvényes.

Jelen tűzvédelmi szabályzat hatálybalépésével az összes korábbi tűzvédelmi szabályzat hatályát veszti.

## TARTALOMJEGYZÉK

<b>1. Tűzvédelmi szabályzat hatálya</b> .....	<b>4</b>
1.1 A tűzvédelmi szabályzat területi hatálya: .....	4
1.2 A tűzvédelmi szabályzat személyi hatálya:.....	4
<b>2. Tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatai és kötelezettségei</b> .....	<b>5</b>
2.1. Jegyző .....	5
2.2. Vezető főtanácsos .....	6
2.3. Általános munkavállalói feladatok, kötelezettségek.....	7
<b>3. A tűzvédelmi szervezet feladatára, felépítésére, működési és irányítási rendjére, valamint a finanszírozására vonatkozó szabályok</b> .....	<b>7</b>
<b>4. az építményekre, szabadterekre vonatkozó eseti tűzvédelmi használati szabályok, előírások</b> .....	<b>8</b>
4.1. Iroda .....	8
4.2. Irattár.....	8
4.3. Teakonyha/büfé .....	9
4.4. Előtér, folyosó, közlekedő, lépcsőház .....	9
<b>5. A tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok, előírások</b> .....	<b>10</b>
5.1. Raktározás, tárolás .....	10
5.2. A munka befejezésével kapcsolatos feladatok .....	11
5.3. Általános tűzvédelmi használati szabályok, előírások.....	11
5.4. Tűzoltó készülékek és kijáratok jelölésére vonatkozó egyéb előírások .....	12
5.5. Időszakos ellenőrzések .....	13
5.5.1. <i>Hordozható tűzoltó készülékek (MSZ EN 3 szabvány szerint üzemeltetett készülékek)</i> .....	13
5.5.2. <i>Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatok és egyéb biztonságtechnikai ellenőrzések</i> .....	14
<b>6. A tűzveszélyes tevékenység végzésére vonatkozó előírások és szabályok illetve az írásbeli feltételek meghatározására jogosult személyek</b> .....	<b>15</b>
<b>7. Tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatok és a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelmények</b> .....	<b>16</b>
<b>8. A munkavállalók tűzjelzéssel, tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos feladatai.</b> ....	<b>18</b>
<b>9. A létesítményi tűzoltóság működésének, szolgálatellátásának, tagjai díjazásának szabályai</b> .....	<b>19</b>
1. sz. melléklet .....	20
Kockázati osztályba sorolás .....	20
2. sz. melléklet .....	22
<b>Tűzriadó terv</b> .....	<b>22</b>
Tűzjelzés módja, riasztás: .....	23
A létesítményben tartózkodók riasztása, kiürítés, tűzoltás.....	24
Tűzriadó rajzok.....	26

Jelen tűzvédelmi szabályzat a következő jogszabályok figyelembevételével készült:

- § 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
- § 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről
- § 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

A tűzvédelmi szabályzatban nem rögzítettek a vonatkozó jogszabályok szabványok, szabályzatok az irányadók.

## ***1. Tűzvédelmi szabályzat hatálya***

### ***1.1 A tűzvédelmi szabályzat területi hatálya:***

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. szám alatti Hivatal (továbbiakban: hivatal) egysége, helyiségeire

### ***1.2 A tűzvédelmi szabályzat személyi hatálya:***

- A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal munkavállalóira
- az alkalmi és szerződés alapján munkát végző más szervezet munkavállalóira, vállalkozóira
- a munkavégzésen alapuló egyéb jogviszonyra

A tűzvédelmi szabályzatban foglaltak megszegése munkajogi, szabálysértési, illetőleg büntetőeljárást vonhat maga után.

## **2. Tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatai és kötelezettségei**

### **2.1. Jegyző**

1. Felelős a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala tűzvédelméért.
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala közvetlen tűzvédelmét szolgáló - jogszabályban kötelezően alkalmazandó szabványban, hatósági határozatban előírt - tűzvédelmi berendezést, készüléket, felszerelést, technikai eszközt állandóan üzemképes állapotban tartani, időszakos ellenőrzésükről gondoskodni.
3. A tűzoltóság részére a tűz oltására, a műszaki mentésre szolgáló felkészítés érdekében - előzetes egyeztetés alapján - a helyszíni gyakorlatok megtartását lehetővé tenni és abban közreműködni.
4. A tevékenységi körökkel kapcsolatos tüzesetek megelőzésének és oltásának valamint a műszaki mentésnek jogszabályban meghatározott feltételeit biztosítani.
5. Köteles gondoskodni a tűzvédelmi szabályzat elkészítéséről, a munkavállalók a jogszabályokban, kötelezően alkalmazandó szabványokban foglalt előírások szerint végezzék a tevékenységüket, a tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat megismerjék és megtartsák.
6. Biztosítani a tűzvédelmi ellenőrzés lehetőségét.
7. A tűzvédelmi helyzetre kiható olyan tevékenységet, amely helyiség tűzveszélyességi osztályba sorolásának a megváltoztatását teszi szükségessé, annak megkezdése előtt legalább tizenöt nappal az illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóságnál – az új tűzveszélyességi osztályba sorolásra vonatkozó javaslat megküldésével köteles bejelenteni.
8. Köteles gondoskodni a munkavállalók tűzvédelmi oktatásáról és rendszeres továbbképzéséről, valamint arról, hogy azok a munkakörökkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket, végzendő feladataikat a rájuk vonatkozó mértékben tevékenységük tűzvédelmi szabályait megismerjék.
9. Közreműködik a Tűzvédelmi Szabályzat elkészítésében, figyelemmel kíséri annak naprakészségét.
10. Gondoskodik a tűzvédelmi szabályzat mindazok részére igazolható módon átadásra kerüljön, akinek az feladatot tartalmaz, vagy akik a meghatározott feladatok végrehajtását munkakörüknél, beosztásuknál fogva ellenőrizni kötelesek.

11. Felelős az időszakos felülvizsgálatok, valamint a gazdálkodó szervezeti és hatósági ellenőrzések során megállapított műszaki eredetű hiányosságok, szabálytalanságok felszámolásának megtörténtéért.
12. Rendszeresen felülvizsgálja, illetve ellenőrzi a tűzvédelmi szabályok, előírások érvényesülését.

## *2.2. Vezető főtanácsos*

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala munkahelyen felelős az irányítása alá tartozó terület tűzvédelméért.
2. Ellenőrzi és betartatja a beosztott dolgozókra vonatkozó Tűzvédelmi Szabályzat megelőző tűzvédelmi használati előírásait.
3. Köteles részt venni a területükön tartott gazdálkodó szervezeti és hatósági ellenőrzésen.
4. Figyelemmel kíséri a készenlétbe helyezett tűzoltó készülékek ellenőrzésének, illetve felülvizsgálatának megtörténtét, annak újbóli esedékességét.
5. Köteles a tűzvédelmi szabályok, előírások megszegőivel szemben felelősségre vonást alkalmazni, illetve kezdeményezni.
6. Köteles az ellenőrzéseken, szemléken megállapított, vagy személyesen tapasztalt, tudomására jutott hiányosságokat és szabálytalanságokat felszámolni.
7. Tudatosítja a munkavállalóknak a tűzjelzéssel, tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos feladatait.
8. Munka végeztével meggyőződik arról, hogy minden olyan körülményt megszüntettek, ami később tüzet okozhat, gondoskodik a szabálytalanságok megszüntetéséről.
9. Koordinálja Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal és Ficsor Előd egyéni vállalkozó közti feladatokat.
10. Megszervezi és biztosítja a munkavállalók tűzvédelmi oktatását.
11. Alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység írásbeli feltételeit kiegészíti és ellenőrzi a tevékenység végzését. A munka végeztével a területet ellenőrzi, hogy nem maradt-e olyan körülmény, ami tüzet okozhatna. Intézkedik a tűzveszély megszüntetésére.

### *2.3. Általános munkavállalói feladatok, kötelezettségek*

1. A tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat megismerni, azt betartani.
2. Munkakörének megfelelő tűzvédelmi oktatáson, továbbképzésen megjelenni.
3. Tűz és robbanásveszélyt azonnal megszüntetni.
4. A tűzoltó felszerelések használatát ismerni.
5. Tűzeset vagy káreset alkalmával az oltási és mentési munkálatokban részt venni.
6. Személyesen észlelt vagy tudomására jutott tűzvédelmi hiányosságot, szabálytalanságot és rendellenességet a felettes vezetőjének azonnal jelenteni.
7. Figyelmeztetni a munkatársait, ha azok megszegik a megelőző szabályokat, előírásokat.

### *3. A tűzvédelmi szervezet feladatára, felépítésére, működési és irányítási rendjére, valamint a finanszírozására vonatkozó szabályok*

Az Hivatal létesítményben önálló tűzvédelmi szervezet nem működik. A munkavállalók tűzvédelmi feladatait a munkavállalói szerződés illetve a jelen Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza.

## **4. az építményekre, szabadterekre vonatkozó eseti tűzvédelmi használati szabályok, előírások**

### **4.1. Iroda**

1. A helyiségben dohányozni tilos!
2. Helyiségben tűz- vagy robbanásveszélyes anyagot tárolni, használni nem szabad.
3. Hőt fejlesztő elektromos berendezéseket, (főzőlapot, tea- kávéfőzőt) nem éghető és a hőt rosszul vezető alátétten kell elhelyezni.
4. Elektromos berendezések kapcsolóira táskát, ruhaneműt akasztani tilos!
6. Az irodában a közlekedési, menekülési utat állandóan biztosítani kell.
7. Tűzoltó készüléket, közlekedési és menekülési utat még ideiglenesen sem szabad eltorlaszolni.
8. Munka végeztével, illetve a helyiséget utolsóként elhagyó személynek áramtalanítani kell, meg kell arról győződnie, hogy nincs-e olyan körülmény, amely utólag tüzet okozhat. Szabálytalanság esetén azonnal intézkedni kell a megszüntetésére.

### **4.2. Irattár**

1. A bejárati ajtóra kívülről és a helyiségben jól látható helyen „Irattár” feliratú táblát, kell elhelyezni.
2. Az irattárban nem odavaló éghető anyagot, illetve éghető folyadékot (festék, hígító, olaj) ideiglenes jelleggel sem szabad tárolni.
3. Az iratokat csak rendezett körülmények között szabad polcon, állványon elhelyezve tárolni.
4. A helyiségben az állványos tárolás által kialakított közlekedési utakat teljes szélességükben biztosítani kell.
5. Az iratok és az elektromos berendezések között legalább 1 m távolságot meg kell tartani.
6. A munka befejezése után, eltávozás előtt a helyiséget utolsóként elhagyó személynek az irattárat feszültség mentesíteni kell és meggyőződik, hogy nincs-e olyan körülmény, amely utólag tüzet okozhat.

### 4.3. Teakonyha/büfé

1. Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú villamos berendezést szabad használni.
2. A berendezés kezelésével megbízott személy köteles a használati (kezelési) utasításban foglaltakat megtartani, a berendezést annak megfelelően üzemeltetni.
3. A villamos berendezés működését nem ismerő vagy arra egyébként alkalmatlan személyre bízni nem szabad.
4. A berendezések közelében 1 m-es körzetén belül éghető anyagot még ideiglenesen sem szabad elhelyezni.
5. Étellemelegítő illetve főzőberendezést fűtésre használni tilos. A berendezések működés közbeni felügyeletéről gondoskodni kell.
6. Munka végeztével meg kell győződni a berendezések használaton kívül helyezéséről, villamos hálózatról való kikapcsolásról.
7. A berendezések rendszeres és időszakos ellenőrzését, vizsgálatát, karbantartását szakemberrel el kell végeztetni és dokumentálni kell.
8. A berendezést kezelő, használó dolgozó javítást, szerelést, karbantartást a villamos berendezésen nem végezhet.

### 4.4. Előtér, folyosó, közlekedő, lépcsőház

1. Folyosót, kijáratot, előteret teljes szélességükben állandóan szabadon kell hagyni, azokat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.
2. Az üzemeltetés alatt az olyan helyiség ajtóit, amelyben emberek tartózkodnak, nem szabad lezárni. Ha a munka jellege az ajtók zárva tartását szükségessé teszi – veszély esetére –, az ajtók külső nyithatóságát is biztosítani kell.
3. A kijárat irányát sötétben is világító jelző lámpákkal, vagy utánvilágító nyilakkal kell biztosítani.
4. A menekülési útvonalak irányát szabvány szerinti táblával és megfelelő megvilágítással kell biztosítani.
5. A lezárt ajtók, kapuk belső nyithatóságát biztosítani kell, ha ez nem lehetséges megfelelő személyzettel kell a veszélyeztetett területen tartózkodó emberek menekülését biztosítani.

## ***5. A tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok, előírások***

### ***5.1. Raktározás, tárolás***

1. Az robbanásveszélyes különböző halmazállapotú anyagok együtt, vagy a tűzveszélyes anyagokkal együttesen - amennyiben nemzeti szabvány ettől eltérően nem rendelkezik - nem tárolhatók.
2. Tetőtérben és talajszint alatti helyiségben robbanásveszélyes anyagot tárolni nem szabad.
3. Az anyagokat nemenként, feliratozva kell tárolni. Lehetőség szerint csomagolt megoldású tárolást kell alkalmazni.
4. A raktározás, a tárolás területét az éghető hulladéktól mentesen kell tartani.
5. Raktárban az elektromos berendezés/födémszerkezet és a tárolt éghető anyag között legalább 1 méter távolságot kell megtartani.
6. A tárolási magasságtól függetlenül főközlekedési út céljára legalább 1 méter, állványos tárolásnál 0.8 méter térközt kell biztosítani.
7. A raktárhelyiségbe idegen személy nem mehet be. Az ellenőrzésre jogosult személyen és a raktár kezelőjén kívül más személy nem tartózkodhat.
8. A helyiségben dohányzás és nyílt láng használata tilos.
9. A raktárban éghető folyadékot, csoportosítva, polcon, fémszekrényben kell tárolni.
10. A raktárban maximum 60 liter éghető folyadék tárolható szabványos, lezárt kannákban.
11. A raktárban javítási munkálat nem végezhető.
12. A raktár lezárása előtt (eltávozáskor) a helyiséget felül kell vizsgálni és az elektromos hálózatot feszültség mentesíteni kell.
13. A helyiségben olyan fűtés használható, ami a tárolt anyagokra tűzveszélyt nem jelent.
14. Tűzveszélyes folyadék (pl. benzin, olaj) töltését – gépek tankolása – csak szabadtéren szabad végezni, a raktárt ilyen célra használni tilos!

## *5.2. A munka befejezésével kapcsolatos feladatok*

1. Minden munkavállaló a munka végeztével köteles munkaterületét rendezetten, tisztán tartva elhagyni.
2. A munka befejezésekor az egységhez tartozó területet a közvetlen munkahelyi vezető által kijelölt vagy utolsóként távozó munkavállaló köteles ellenőrizni, hogy a tűzvédelmi szabályzatban foglaltak végrehajtása megtörtént-e, nem maradt-e olyan körülmény, ami később tüzet okozhat.
3. Szabálytalanság észlelése esetén gondoskodni kell annak azonnali megszüntetéséről.
4. A területet lezárni csak akkor lehet, ha a zárás megelőzés során a zárás végző hiányosságot nem tapasztalt, illetve az észlelt hiányosságot megszüntette.

## *5.3. Általános tűzvédelmi használati szabályok, előírások*

1. A helyiségeket csak a használatba vételi, működési engedélyhez megállapított rendeltetésnek megfelelően szabad használni.
2. Munkát, tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő helyiségben, építményben szabad folytatni.
3. Az épületben, helyiségben raktározott, tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a vonatkozó nemzeti szabványban megengedett tűzterhelési értéket.
4. A tevékenység során keletkezett éghető anyagot, hulladékot stb. folyamatosan, de legalább naponta illetőleg a tevékenység befejezése után el kell távolítani.
5. A munkahelyen a tevékenység közben és annak befejezése után ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni.
6. A bejáratnál és a helyiségben jól látható helyen a tűzveszélyekre, valamint a vonatkozó előírásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó piktogramot, táblát kell elhelyezni.
7. A közmű (víz) nyitó és zárószerkezetet jól láthatóan meg kell jelölni.
8. Égő dohányterméket, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, illetve ott eldobni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.

9. Dohányozni nem szabad beltérben továbbá ott, ahol az tűzet vagy robbanást okozhat. A dohányzási tilalmat jogszabályban meghatározott táblával kell jelölni.
10. Az robbanásveszélyes anyagot és az éghető folyadékot raktározni, tárolni csak nem éghető anyagból készült padozaton, állványon, polcon szabad.
11. Egy helyiségben az robbanásveszélyes különböző halmazállapotú anyagok vagy a tűzveszélyes anyagokkal együtt nem tárolhatók.
12. A villamos berendezés kapcsolóját, a közmű (víz, gáz) nyitó és záró szerkezetét, továbbá a tűzoltó készülékeket, közlekedési utakat, ajtókat és a kiürítési utakat még átmenetileg sem szabad eltorlaszolni, eltakarni.
13. Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú fűtőberendezést szabad használni.
14. A villamos berendezés és az éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.
15. A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók és biztosítékok rendeltetését, továbbá ezen kapcsolók ki és bekapcsolt helyzetét meg kell jelölni.
16. Villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni, használaton kívül helyezésük esetén a villamos hálózatról le kell választani.
17. A létesítmény, közlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalait, valamint a vízszerezési helyekhez vezető utat állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, hogy alkalmas legyen a tűzoltó gépjárművek közlekedésére.

#### *5.4. Tűzoltó készülékek és kijáratok jelölésére vonatkozó egyéb előírások*

1. A tűzoltó technikai eszközt, készüléket, felszerelést jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően a veszélyeztetett hely közelében kell elhelyezni és állandóan használható, üzemképes állapotban tartani. Közösségi építményben a tűzoltó készüléket legfeljebb 1,35 m talpmagasságban kell rögzíteni.
2. A tűzoltó készülékeket, felszereléseket, a tűzjelző és oltóberendezéseket a hatályos jogszabályban, szabványokban foglalt biztonsági jellel kell után világító vagy világító biztonsági jellel megjelölni. A biztonsági jeleket mindenesetben a tűzoltó berendezés fölé 2,0 – 2,5 m magasságban kell felszerelni, hogy a biztonsági jel akkor is látható legyen, ha az átmenetileg takarásban van.
3. Az épületben a kijárat, vészkijárat ajtókat, valamint a menekülési útvonalakat azok teljes hosszán világító biztonsági jelzésekkel meg kell jelölni, oly módon, hogy az épület bármely

pontján minden esetben legalább egy menekülési útvonaljelző biztonsági jel jól látható legyen.

4. Az építmény, épület üzemeltetője köteles a biztonsági jelzéseket karbantartani, a világító jelzések működését, működőképességét jogszabályban, vagy vonatkozó szabványban, ezek hiányában a üzemtő által előírt rendszerességgel ellenőrizni, azt ellenőrzési naplóban dokumentálni, továbbá a biztonsági jeleket a körülmények változásaiból adódóan vagy elhasználódásuk miatt szükségszerűen cserélni illetőleg a meglétükről meggyőződni.
5. Azokat a jelzést adó eszközöket, amelyek hálózati energiaforrásról működnek, tartalék energiaforrással kell ellátni úgy, hogy a hálózati energia kimaradása ne okozza azok működésképtelenségét.
6. A biztonsági jelzések megválasztásánál minden esetben a tényleges felismerési távolságból kell az alkalmazandó jel méretét megválasztani. Amennyiben a felismerési távolság 25 méternél nagyobb, úgy a megfelelő piktogramot tartalmazó előjelző és iránymutató biztonsági jelet kell alkalmazni a felismerési távolságon belül.

## 5.5. Időszakos ellenőrzések

### 5.5.1. Hordozható tűzoltó készülékek (MSZ EN 3 szabvány szerint üzemeltetett készülékek)

Tűzvédelmi eszközök, berendezések felülvizsgálatát, ellenőrzését és karbantartását az üzem létesítményben az jegyző szakszervizzel, erre szakosodott szakemberrel történő elvégeztetéséért felel.

- Negyedévente: Szemrevételezés az üzembentartó által
- Évente: Alapkarbantartás – szakember által
- Ötévente: Középkarbantartás – szakember által
- Tízévente: Teljes körű karbantartás – szakember által

A tűzoltó készülékek kihordási ideje 20 év!

Készülékekről és azok ellenőrzéséről a helyszínen „Tűzvédelmi üzemeltetési naplót” kell vezetni.

### **5.5.2. Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatok és egyéb biztonságtechnikai ellenőrzések**

A felülvizsgálatok megrendelése és bonyolítása a bérbeadó feladata.

A felülvizsgálati jegyzőkönyv egy példányát a tűzvédelmi iratgyűjtőben a helyszínen kell tartani. A felülvizsgálati jegyzőkönyveket ellenőrzés alkalmával be kell tudni mutatni.

#### **Villamos tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat**

- 6 évente, minősítő iratot kell készíteni.

#### **Villámvédelmi felülvizsgálat**

- 6 évente, minősítő iratot kell készíteni.

#### **Fali tűzcsapok**

- Évente

## **6. A tűzveszélyes tevékenység végzésére vonatkozó előírások és szabályok illetve az írásbeli feltételek meghatározására jogosult személyek.**

### **Tűzveszélyes tevékenység:**

az a tevékenység, amely a környezetében lévő éghető anyag gyulladási hőmérsékletét, lobbanáspontját meghaladó hőmérséklettel és/vagy nyílt lánggal, izzással, parázslással, szikrázással jár.

1. Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat, mindaddig, amíg a tűz vagy robbanásveszélyt el nem hárították.
2. Alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet előzetesen írásban meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkát elrendelő feladata. Amennyiben az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet végző személy azt a saját tulajdonában lévő, létesítményében, épületben, szabadtéren folytatja, úgy a feltételek írásbeli meghatározása nem szükséges.
3. Külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a **jegyzővel** egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint a helyi sajátosságoknak megfelelő tűzvédelmi előírásokkal köteles kiegészíteni.
4. Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmaznia kell a tevékenység időpontját, helyét, leírását, munkavégző nevét és - tűzvédelmi szakvizsgálóhoz kötött munkakör esetén a bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat, előírásokat.
5. Jogszabályban meghatározott tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgálóval rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.
6. Tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdetétől annak befejezéséig a munkát elrendelő - szükség esetén műszeres felügyeletet köteles biztosítani.
7. A munkát elrendelő az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készülékeket köteles biztosítani.
8. A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.

## ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG FELTÉTELEINEK ÍRÁSBELI MEGHATÁROZÁSA

A munkát elrendelő megnevezése: .....

A munkát végző neve és a tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványának a száma:

.....

A tűzveszélyes munka végzését engedélyezem a következő feltételekkel:

A tevékenység ideje:.....

A tevékenység helye: .....

A tevékenység leírása: .....

.....

Tűzoltó felszerelés, tűzoltó készülék meghatározása: .....

.....

Felügyelet (szükség esetén műszeres) biztosítása: .....

.....

A munkavégzés során a következő külön előírásokat kell betartani:

- A tűzveszélyes munka helyét meg kell tisztítani a gyúlékony anyagoktól és a hulladékoktól. A hegesztés helyétől a gyúlékony anyagokat 5 m-re kell eltávolítani, és azokat célszerű átnedvesített ponyvával letakarni.

- Magasban végzett hegesztésnél gondot kell fordítani arra, hogy a lehulló szikra tüzet ne okozzon. Az elektróda végek elhelyezésére egy fémedényt kell készenlétben tartani. Ha a hegesztést éghető padozatú helyiségben végzik, a padozatot legalább 5 m sugarú körzetben vízzel fel kell locsolni. Több szinten áthaladó csővezeték hegesztése esetén a csővezeték az alsó szinten le kell zárni.

- *Egyéb a helyszínre vonatkozó konkrét követelmények:*

.....

.....

.....

Kelt: ..... év ..... hó ..... nap .....

*a munkát elrendelő aláírása*

Az engedély előírásait és a tűzvédelemre vonatkozó tudnivalókat tudomásul vettem és betartom.

.....

*a munkát végző aláírása*

---

Külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenységet egyeztetette: név:

..... aláírás: .....

A helyi sajátosságoknak megfelelő tűzvédelmi előírások kiegészítése:

.....

.....

## **7. Tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatok és a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelmények**

1. A jegyző köteles gondoskodni, hogy a munkavállalók oktatás keretében a tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék.
2. Az a munkavállaló, aki a tevékenységéhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel nem rendelkezik az adott tevékenységgel nem foglalkoztatható.
3. Az oktatás munkába állás előtt, majd rendszeresen továbbképzés keretében legalább évente ismétlődő oktatásban történik.
4. Az oktatás elsajátításának tényéről az oktatást végzőnek visszakerdezés vagy teszt formájában meg kell győződnie.
5. Az oktatás tényét dokumentálni kell és azt az oktatást elrendelő (szervezeti egység vezetője, munkáltatója) köteles megőrizni.
6. Az oktatás alapját a tűzvédelmi szabályzatban rögzített előírások kell, hogy képezzék.

## **8. A munkavállalók tűzjelzéssel, tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos feladatai.**

### **Teendők tűz esetén**

Aki tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni az ügyeletes segítőnek majd a **tűzoltóságnak** (tel: **105**), vagy ha erre nincs lehetősége, a **rendőrségnek** (tel: **107**), vagy a **mentőszolgálatnak** (tel: **104**).

A tűzoltóság felé tett tűzjelzésnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

- tüzeset pontos helye, címe
- mi ég, milyen káreset történt
- mi van veszélyben
- emberélet van-e veszélyben
- a bejelentő nevét, telefonszámát

A fővonalú telefon készülék mellett a tűzoltóság hívószámát jól láthatóan fel kell tüntetni.

### **Létesítményben tartózkodók riasztása**

A tüzesetet először észlelő személy köteles haladéktalanul hangos szóval, vagy bármilyen más eszköz igénybevételel riasztani az ott tartózkodókat. A tűz oltását késedelem nélkül meg kell kezdeni, a legközelebb elérhető és az adott tűz oltására alkalmas tűzoltó készülékkel. A tűz oltását megszakítás nélkül folytatni kell a tűz teljes oltásáig - amíg az életveszély nélkül lehetséges - illetve a tűzoltóság kivonulásáig. A tűzoltóság kiérkezéséig az ajtókat, kapukat ki kell nyitni.

Elektromos tűz esetén első teendőként a feszültségmentesítést kell végrehajtani.

### **Elektromos tüzet vízzel oltani tilos!**

**Elektromos főkapcsoló:** A portán

**Tűzoltáshoz vízvétel:** Föld feletti tűzcsapról

**Tűz esetén értesítendő személyek:**

Várbíró Tamás, vezető főtanácsos tel.: 0630/600-7574

Mentési munka alkalmával a sérült személyeket elsősegélyben kell részesíteni, a megmentett javakat megfelelő biztonságos távolságra kell hordani, őrzéséről gondoskodni kell. A tűzoltóság megérkezéséig a jegyző köteles irányítani, a rendet fenntartani. Az oltásban, mentésben az ott tartózkodók kötelesek közreműködni.

## TÚZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK ELHELYEZÉSE Pécs, Széchenyi tér 9.

Sor- szám	Készlet helye	Tűzoltó készülék	Vizsgálati egység tűz (MSZ EN 3-7)		OE
		Típusa	A	B	
1.	123. sz. irodával szemben	6 kg ABC porral oltó	34	144	9
2.	Folyosó, irattár mellett	6 kg ABC porral oltó	34	183	10
3.	130. sz. iroda mellett	6 kg ABC porral oltó	34	183	10
<b>Összesen:</b>					<b>29</b>

Tűszakasz mérete: 1062 m<sup>2</sup>

Szükséges oltóegység: 14

### ***9. A létesítményi tűzoltóság működésének, szolgálatellátásának, tagjai díjazásának szabályai***

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal üzem létesítmény üzemeltetéséhez a hatályos jogszabály nem ír elő kötelezően működtetendő létesítményi tűzoltóságot.

*1. sz. melléklet*

## Kockázati osztályba sorolás

---

## Tűzszakasz – Pécs, Széchenyi tér 9.

Sorszám	megnevezése	alapterülete m <sup>2</sup> - ben	Kockázati osztály
<b>Émelet</b>			
1.	Irodák, közlekedő, raktár	1062	AK

Az 1. melléklet az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelethez 1. táblázat alapján:

Legalsó építményszint: 0 m

Legfelső építményszint: 7-14 m

Az épület befogadóképessége: 301-1500 fő → Kockázati szint: KK

Az 1. melléklet az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelethez 2. táblázat alapján:

Kockázati egységben tartózkodók menekülési képessége

önállóan menekülnek → Kockázati szint: NAK

Az 1. melléklet az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelethez 3. táblázat alapján:

Nem tárolási alaprendeltetésű létesítmény

Az 1. melléklet az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelethez 4. táblázat alapján:

Nem besorolható

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal –  
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. szám alatti létesítménye

### **Közepes Kockázati osztály**

besorolású

*2. sz. melléklet*

# Tűzriadó terv

---

**Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal**  
Pécs, Széchenyi tér 9.

### ***Tűzjelzés módja, riasztás:***

Aki tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a:

**Tűzoltóságnak** telefon: **105**  
vagy ha erre nincs lehetősége a

**Rendőrségnek** telefon: **107**  
vagy a

**Mentőszolgálatnak** telefon: **104**

A fővonalú telefonkészülékek mellett a tűzoltóság hívószámát jól láthatóan fel kell tüntetni.

### **A tűzjelzésnek az alábbiakat kell tartalmaznia:**

- Tűzeset pontos helye, címe
- mi ég, milyen káreset történt
- mi van veszélyben
- emberélet van-e veszélyben
- a bejelentő nevét, telefonszámát

## ***A létesítményben tartózkodók riasztása, kiürítés, tűzoltás***

- ☞ **A tüzesetet elsőnek észlelő személy köteles haladéktalanul szóval, „Tűz van!” felkiáltással vagy bármilyen más eszköz (kolomp) igénybevételével riasztani az ott tartózkodókat!**
- ☞ **A ügyvezető, távollétében a helyszínen tartózkodó munkavállaló értesíti a tűzoltóságot.**
- ☞ **A tűz oltását késedelem nélkül meg kell kezdeni, a legközelebb elérhető és az adott tűz oltására alkalmas tűzoltó készülékekkel.**
- ☞ **A tűz oltását megszakítás nélkül folytatni kell a tűz teljes oltásáig - amíg az életveszély nélkül lehetséges - illetve a tűzoltóság kivonulásáig. Veszély esetén a helyiséget, épületet a legrövidebb úton el kell hagyni.**
- ☞ **Mentési munka alkalmával a sérült személyeket elsősegélyben kell részesíteni, a megmentett javakat megfelelő biztonságos távolságra kell hordani, őrzéséről gondoskodni kell.**

*A tűzoltóság megérkezéséig a jegyző, távollétében a vezető főtanácsos köteles a tűzoltást és a mentést irányítani, a rendet fenntartani. Az oltásban, mentésben az ott tartózkodók kötelesek közreműködni.*

**Kiürítési útvonal:** Az alaprajzon feltüntetett kijáraton keresztül.

**Értesítendő személy:** Várbiró Tamás, vezető főtanácsos tel.: 0630/600-7574

**ELEKTROMOS TŰZ ESETÉN ELSŐ TEENDŐKÉNT A FESZÜLTÉG-MENTESÍTÉST KELL  
VÉGREHAJTANI!**

Elektromos tüzet vízzel oltani tilos!

<b>Elektromos főkapcsoló:</b>	Portán
<b>Tűzoltáshoz vízvétel:</b>	Föld feletti tűzcsapról
<b>Védekezés:</b>	A használati szabályok betartásával
<b>Kulcsok elhelyezése:</b>	Portán
<b>Főbb veszélyforrások:</b>	nincs


**Tűzriadó Tervben** foglaltak végrehajtását szükség szerint, de legalább évenként az érintettekkel gyakoroltatni és annak eredményét írásban rögzíteni kell.

## *Tűzriadó rajzok*

---

# TŰZOLTÓSÁG: 105

MEGYEHÁZA I. EMELET - ALAPRAJZ  
 PÉCS, SZÉCHENYI TÉR 9.  
 BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

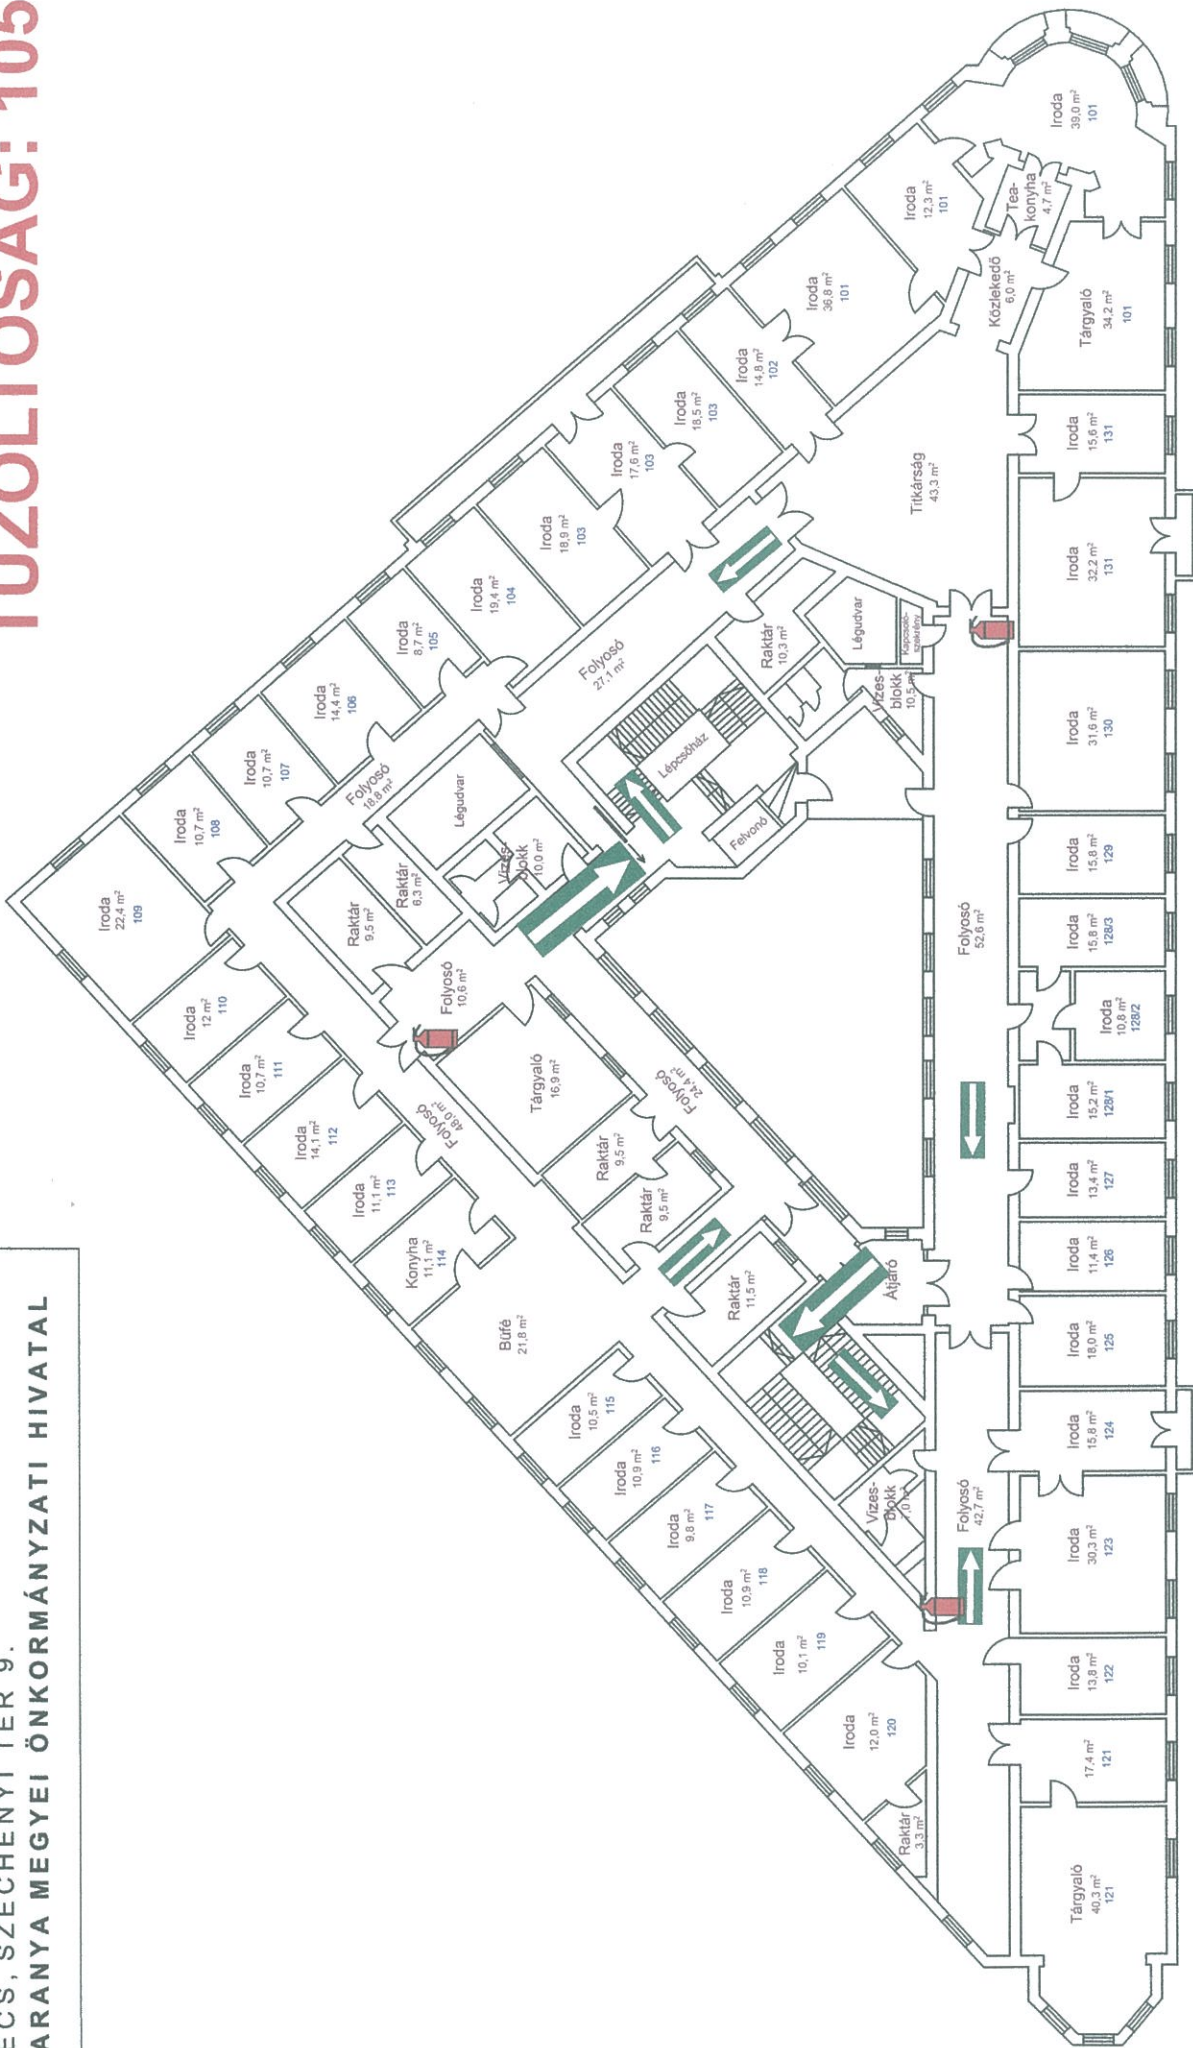

**Tűz esetén a fő- vagy a menekülő-  
 lépcsőházon keresztül  
 hagyja el az épületet!**

**Jelmagyarázat:**

 Menekülési útvonal

 Tűzoltó készülék